


## A2.3 - CAS n°3 - 1 Pompes à chaleur HRC + 1 préparateur ECS + 1 circuit chauffage

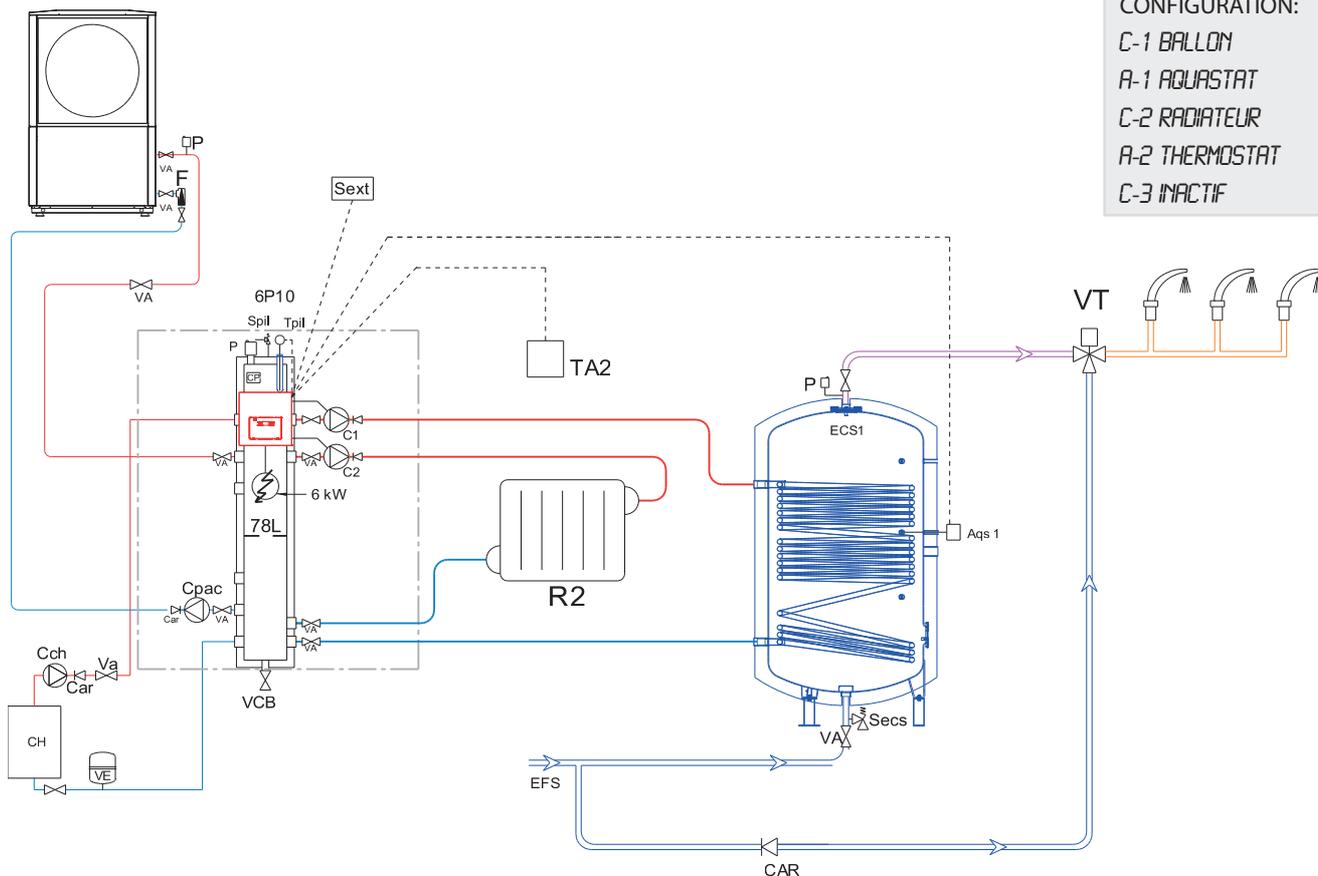

CONFIGURATION:

C-1 BALLON

A-1 AQUASTAT

C-2 RADIATEUR

A-2 THERMOSTAT

C-3 INACTIF

**Aqs1** : Aquastat préparateur ECS (Ctrl 1)

**C1** : Circulateur circuit ECS

**C2** : Circulateur circuit chauffage

**CAR** : Clapet anti-retour

**Cch** : Circulateur chaudière d'appoint (pilote par la chaudière)

**CH** : Chaudière d'appoint

**Cpac** : Circulateur circuit PAC (branche PWM)

**EFS** : Eau Froide Sanitaire

**Ext** : Sonde extérieure

**F** : Filtre

**P** : Purgeur

**R2** : Circuit chauffage (radiateurs)

**Sch** : Soupape de sécurité de la chaudière

**Secs** : Soupape de sécurité sanitaire (groupe de sécurité)

**Spil** : Soupape de sécurité du pilote

**TA2** : Thermostat d'ambiance (Ctrl 2)

**Tpil** : Sonde Pilote (départ eau chaude)

**VA** : Vanne d'arrêt

**VCB** : Vanne chasse-boues

**VE** : Vase d'expansion

**VT** : Mitigeur thermostatique

