



**S-C - 3-STEP FAN CONTROLLER WITH THERMOSTAT / THERMOSTAAT MET 3- STANDEENREGELING / COMMUTATEUR 3 VITESSES AVEC THERMOSTAT / 3-STOPNIOWY REGULATOR Z WBUDOWANYM TERMOSTATEM / 3 FOKOZATÚ VENTILÁTOR FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÓ TERMOSZTÁTTAL**

**1. MAIN DIMENSIONS | UITWENDIGE AFMETINGEN | DIMENSIONS | GŁÓWNE WYMIARY | MÉRETEK**

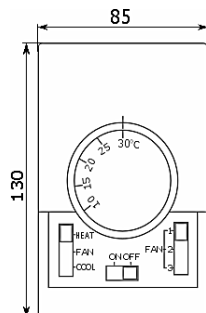

**2. WIRING DIAGRAM | ELEKTRISCHE SCHEMA | SCHÉMA | SCHEMAT PODŁĄCZENIA | BEKÖTÉSI RAJZ**

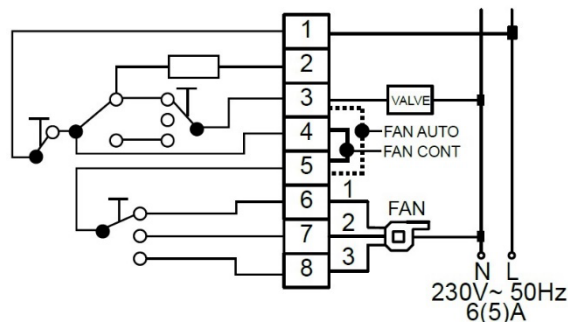

**3. TECHNICAL DATA | TECHNISCHE GEGEVENS | DONNEES TECHNIQUES | DANE TECHNICZNE | MŰSZAKI ADATOK**

Temperature setting range / Temperatuurinstelbereik / Consigne de température réglable / Zakres nastawy temperatur / Hőmérséklet beállítási tartomány	+10 ... +30°C
Operation temperature range / Regeltemperatuurbereik / Plage de fonctionnement / Zakres temperatury pracy / Üzemi hőmérsékleti tartomány	0 ... +40°C
Protection degree / Indice de protection / Isolatieklasse / Stopień ochrony / Védelmi szint	IP30
Contacts current capacity / Max. stroomverbruik / Intensité sur les contacts / Obciążalność styków / Érintkezők max. terhelése	5A
Power supply / Stroomvoorziening / Alimentation / Zasilanie / Elektromos betáplálás	230V / 50Hz / 230B/50Гц
Weight / Gewicht / Poids / Waga / Tömeg	200 g / 200 g
Installation type / Bevestiging / Montage / Rodzaj mocowania / Elhelyezés	Surface (wall) / Opbouw (wand) / Mural / Natynkowy // Falra

**4. INSTALATION | INSTALLATIE | MONTAGE | MONTAŻ | TELEPÍTÉS**

To ensure proper measurements, the controller should be installed at a height of approx. 1.5 m above the ground in a place with good air circulation. Do not place it near heat sources, lighting, air inlets, windows and door openings, etc.

Default connection of S-C is CONT\* mode connectors 4-5, to switch to AUTO\*\* mode put jumper to connectors 3-5.

\*continuous fan work / \*\*fan work depends on thermostat

Om goede metingen te garanderen moet de TS worden geïnstalleerd op een hoogte van +/- 1,5 m vanaf de vloer gemeten en op een positie met goede luchtcirculatie. Plaats de S-C niet in de buurt van warmtebronnen, verlichting, ramen en deuropeningen, etc. Ook moet er voorkomen worden dat de TS regeling tegen koude oppervlakte wordt gemonteerd. bijvoorbeeld; stalen buitengevel.

Standaardverbinding van S-C is CONT\*-modus, jumper 4-5, om over te schakelen naar de AUTO\*\*-modus \*\*, de jumper moet in connectoren 3-5 worden gestoken.

\*continu gebruik van de ventilator / \*\*ventilatorwerk is afhankelijk van de thermostaat.

Pour garantir des mesures correctes, le contrôleur doit être installé à une hauteur d'env. 1,5 m au dessus du sol dans un endroit avec une bonne circulation d'air. Ne le placez pas à proximité de sources de chaleur, d'éclairage, d'entrées d'air, de fenêtres et d'ouvertures de porte, etc.

La connexion par défaut de TS est les connecteurs 4-5 du mode CONT\*, pour passer à AUTO\*\* mode mettre le cavalier aux connecteurs 3-5.

\* Le travail continu du ventilateur / \*\* Le travail du ventilateur dépend du thermostat

W celu prawidłowego odczytu sterownik powinien być zamontowany na wysokości ok. 1,5m nad ziemią w miejscu o dobrej cyrkulacji powietrza. Nie należy umieszczać go przy źródłach ciepła, oświetleniu, nawiewnikach, otworach okiennych i drzwiowych itp.

S-C fabrycznie podłączony jest w trybie pracy CONT\* zworka 4-5, aby przełączyć w tryb pracy AUTO\*\* należy przełożyć zworkę w złącza 3-5.

\*ciągła praca wentylatora / \*\*praca wentylatora zależna od termostatu

A megfelelő mérési érték érdekében a szabályozót kb. 1.5 méterrel a talajszint felett, jól szellőző helyen kell elhelyezni. Ne helyezze el hőforrás (pl. radiátor), világítás, légbevezető, ablak, ajtó, stb. közelében.

Az S-C alapértelmezett csatlakozása a CONT\* módú a 4-5-ös jumpereken, az AUTO\*\* módba váltáshoz jumperelje át a 3-5-ös

