

LT EKTRINIAI KANALINIAI ŠILDYTUVAI

Aprāsymas

Elektriniai kanaliniai šildytuvai skirti švaraus oro pašildymui ventiliacijos sistemose.
Korpusai pagaminti iš skardos, padengtos AlZn, kurios paviršius atsparus aukštai temperatūrai. Kaitinimo elementų varždėlis pagamintas iš nerūdijančio plieno ASI 304.
Šildytuvuose yra sumontuoti dvi termoapsaugos, elektrinio pajungimo gnybtai. Korpusas yra su sandarinimo gumomis , pajungimui prie oratoriai.
Šildytuvai gali būti montuojami horizontaliai ir vertikaliai.
Maksimali pašildyto oro temperatūra 50°C (NIS).

Žymėjimas -CVA MPI/CVA MPE/CVA MPX aaa-b-xf

| | |
|------------|---|
| <u>aaa</u> | Ortakio skersmuo [mm] |
| <u>b</u> | Galingumas [kW] |
| <u>x</u> | Fazių skaičius (1-230V, 2-400V, 3-400V) |
| NV/NI/NIS | Si integruoti valdymu |
| NV | Vidinis temperatūros nustatymas (0-30°C) |
| NI | Išorinių temperatūros nustatymas (0-30°C) |
| NIS | Išorinius valdymo signalas (0-10V) |

Šildytuvai atitinka standartų reikalavimus IEC 60335-2-30 : 1996, EN 600335-2-30 : 1999, EN 61010-1+A2 : 2000, EN 50081-2 : 1995, EN 55011 : 1999+A1 : 2001, ženklinami ženklu CE.

Techniniai duomenys

- Visuose šildytuvuose sumontuoti 2 apsauginiai termostatai:
- 1) Automatinio atstatymo – suveikimo temperatūra 50°C, 2) Rankinio atstatymo – suveikimo temperatūra 100°C.
- Šildytuvams be integruoto valdymo reikalingi išoriniai elektrinio šildymo reguliatoriai.
- Šildytuvuose su integruotu valdymu (CVA MPI, MPE ir MPX) reguliatoriai sumontuoti į šildytuvą elektrinio jungimo dėžę.

Saugos klasė: IP44

Protection class: IP 44

| Skersmuo Diameter Диаметр Diameter [mm] | Min. oro srautas Min. air flow Мин. поток воздуха Min. Luftstrom [m³/h] | Įtampa Voltage Напряжение Stromspannung [V/50Hz] | Galia Power Мощность Macht [kW] | Nominali srovė Nominal current Номинальный ток Nominaller Strom [A] | Skersmuo Diameter Диаметр Diameter [mm] | Min. oro srautas Min. air flow Мин. поток воздуха Min. Luftstrom [m³/h] | Įtampa Voltage Напряжение Stromspannung [V/50Hz] | Galia Power Мощность Macht [kW] | Nominali srovė Nominal current Номинальный ток Nominaller Strom [A] |
|---|---|--|---|---|---|---|--|---|---|
| 100 | 40 | 1~ 230 | 0,3/0,6/0,9/1,2 | 1,4/2,8/4,1/5,5 | 250 | 270 | 1~ 230 | 1.2/2.0/2.4 | 5.5/9.1/10.9 |
| 125 | 70 | 1~ 230 | 0,3/0,6/0,9/1,2/1,5/1,8 | 1,4/2,8/4,1/5,5/6,8/8,2 | | | 2~ 400 | 3,0/5,0/6,0 | 7,9/13,2/15,8 |
| 160 | 110 | 1~ 230 | 1,2/2,0/2,4 | 5,5/9,1/10,9 | | | 3~ 400 | 6,0/9,0 | 8,7/13,0 |
| | | 2~ 400 | 3,0/5,0/6,0 | 7,9/13,2/15,8 | 315 | 415 | 1~ 230 | 1,2/2,0/2,4 | 5,5/9,1/10,9 |
| | | 3~ 400 | 6,0 | 8,7 | | | 2~ 400 | 3,0/5,0/6,0 | 7,9/13,2/15,8 |
| 200 | 170 | 1~ 230 | 1,2/2,0/2,4 | 5,5/9,1/10,9 | | | 3~ 400 | 6,0/9,0/12,0 | 8,7/13,0/17,3 |
| | | 2~ 400 | 3,0/5,0/6,0 | 7,9/13,2/15,8 | 400 | 690 | 2~ 400 | 3,0/5,0/6,0 | 7,9/13,2/15,8 |
| | | 3~ 400 | 6,0 | 8,7 | | | 3~ 400 | 6,0/9,0/12,0 | 8,7/13,0/17,3 |

Transportavimas ir saugojimas

Visi gaminiai yra supakuoti gamykloje normaliomis pervežimo sąlygomis. Iššraunant, sandėliuojant gaminius , naudokama tinkama kėlimo įrangą, kad išvengtumėte žalos gaminiams arba darbuotojams. Nekelkite gaminių už maityminio laidų, sujungimo dežučių. Venkite smūgių ir smūgių apkrovą. Iki galutinio sumontavimo gaminius sandėliuokite sausoje vietoje, kur santykine oro drėgme neviršija 70% (20°C), vidutinė aplinkos temperatūra turi būti 5-40°C. Sandėliavimo vieta turi būti apsaugota nuo purvo ir vandens.

Avoid long term storing. It is not recommended to store products more than 1 (one) year.

GB

ELECTRIC DUCT HEATERS

Description

Electric heaters are designed to heat clean air in ventilation systems. Casing is made from aluzinc coated steel which is high temperature proof. Heating elements tube is made from stainless steel ASI 304. In heaters are installed 2 protection thermostats, screw terminals for easy connection. Casing is with rubber seals for duct connection. Heaters can be installed vertically or horizontally. Maximum output air temperature 50°C (NIS).

RU

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАНАЛЬНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ

Описание

Электрические канальные нагреватели предназначены для подогрева чистого воздуха в вентиляционных системах. Корпус изготовлен из алюмоцинкованной стали, поверхность которой устойчива к высоким температурам. Трубка тэна изготовлена из нержавеющей стали ASI 304. В нагревателе установлены 2 термозащиты, клеммы электрического подключения, корпус с уплотнительными резиновыми кольцами для подключения к воздуховоду.

Нагреватели могут быть установлены горизонтально и вертикально. Максимальная температура подогреваемого воздуха 50°C (NIS).

DE

ELEKTRISCHE KANAL-HEIZUNGEN

Beschreibung

Elektrische Heizgeräte werden entworfen, um saubere Luft in Lüftungssystemen zu heizen. Die Verschalung wird von beschichtetem Stahl aus aluzinc gemacht, der hohe Temperaturbeweis ist. Heizelement-Tube wird vom Edelstahl ASI 304 gemacht. In Heizungen werden 2 Schutzthermostate, Schraube-Terminals für die leichte Verbindung installiert. Die Verschalung ist mit Gummisiegel für die Kanal-Verbindung.

Heizungen können vertikal oder horizontal installiert werden. Maximale Produktionslufttemperatur 50°C (NIS).

Marking

-CVA MPI/CVA MPE/CVA MPX aaa-b-xf

aaa

Ortakio skersmuo [mm]

b

Galingumas [kW]

x

NV/NI/NIS

With integrated control

NV

Internal temperature setpoint (0-30°C)

NI

External temperature setpoint (0-30°C)

NIS

External signal (0-10V)

aaa

Duct diameter [mm]

b

Power [kW]

x

Phases (1-230V, 2-400V, 3-400V)

NV/NI/NIS

aaa

Duct diameter [mm]

b

Power [kW]

x

Phases (1-230V, 2-400V, 3-400V)

NV/NI/NIS

Markierung

-CVA MPI/CVA MPE/CVA MPX aaa-b-xf

aaa

Диаметр воздуховода [мм]

b

Мощность [кВт]

x

Фазы (1-230В, 2-400В, 3-400В)

NV/NI/NIS

С встроенным управлением

NV

Внутренняя установка температуры (0-30°C)

NI

Внешняя установка температуры (0-30°C)

NIS

Внешний сигнал управления

aaa

Kanal-Diameter [Mm]

b

Macht [Kilowatt]

x

Anzahl von Phasen (1-230V, 2-400V, 3-400V)

NV/NI/NIS

Mit einheitlichem Steuerung

NI

Interner Temperaturstellwert (0-30°C)

NIS

AußenTemperaturstellwert (0-30°C)

(0-10V) Außensignal

Heizungen richten sich nach IEC 60335-2-30: 1996, EN 600335-2-30: 1999, EN 61010-1+A2: 2000, EN 50081-2: 1995, EN 55011: 1999+A1: 2001 Standards und sind gekennzeichnet CE.

Transportavimas ir saugojimas

All products are packed by producer for normal transporting conditions. For unloading and storing use proper lifter to prevent product damage and employees injuries. Do not lift product by power supply cable, connection box. Avoid impacts and impact loads. Until final installation store products in dry place with humidity not more 70% (20°C), average ambient temperature must be 5-40°C. Storing place must be covered from water and dirt.

Avoid long term storing. It is not recommended to store products more than 1 (one) year.

Transporting and storing

Все продукты упакованы производителем для нормальной транспортировки. Для выгрузки и складирования используйте подходящее оборудование подъема, чтобы избежать повреждения продуктов и рабочих. Не поднимайте изделие за кабель питания или за коробку электрического подключения. До полной инсталляции складируйте продукты в сухом месте с не больше чем 70% (20°C) влажностью, средняя температура должна быть 5-40°C. Место складирования должно быть защищено от воды и грязи.

Транспортировка и складирование

Das Transportieren und die Lagerung

Alle Produkte sind vom Hersteller für normale Transportieren-Bedingungen gepackt. Um abgeladen zu werden und Gebrauch richtiger. Heben Sie Produkt durch das Energieversorgungskabel, Verbindungsgehäuse nicht. Vermeiden Sie Aufprall und Einfluss-Lasten. Unbis endgültige Instalation des Produkts im trockenen Platz mit der Feuchtigkeit nicht mehr 70 % (20°C) versorgen, durchschnittliche Temperatur im Durchschnitt betragen, muss 5-40°C sein. Die Speicherung des Platzes muss von Wasser und Schmutz bedeckt werden. Vermeiden Sie die langfristige Lagerung. Es wird nicht empfohlen, um

Venkitė ilgalaikio gaminijų sandėliavimo. Nerekomenduojama sandėliuoti ilgiau nei 1 (vienerius) metus.

Montavimas

- Šildytuvus galima montuoti bet kurioje padėtyje (žiūrėti į pav.), išskyrus, kai elektrinio jungimo dėžė nukreipta į apačią.
- Jei šildytuvas montuojamas taip, kad galimas atsiskritinis kontaktas su kaitinimo elementais, būtina sumontuoti apsaugines grotelės.
- Oro strauso greitis per šildytuvą negali būti mažesnis kaip **1,5 m/s**.
- Šildytuvai negali būti montuojami sprogimui pavojingoje, arba agresyviu medžiagų turinčioje, aplinkoje.
- Šildytuvai skirti tik švaraus oro pašaldymui.**
- Šildytuvai skirti montuoti patalpoje.



Installation

- Heater can be installed in any position (see picture) except electrical connection box downward.
- If heater is installed in such way that can be accidental contact with heating elements, protective grill must be installed.
- Air flow through heater must be not less than **1,5 m/s**.
- Heaters can not be installed in explosive and aggressive substances atmosphere.
- Heaters can be used only for clean air heating.**
- Heaters intended for inside installation.

Produkte mehr dann ein Jahr zu lagern.

Elektrinis pajungimas

- Elektrinis pajungimas gali būti atliktas tik kvalifikuoto elektriko pagal, galiojančius tarptautinius ir nacionalinius elektrosaugos, elektros įrenginių įrengimo, reikalavimus.
- Naudoti tik tokį elektros šaltinių, kurio duomenys yra nurodyti ant šildytuvo lipduko.
- Maitinimo kabelis turi būti parenkamas pagal šildytuvo elektrinius parametrus.
- Būtina sumontuoti automatinį jungiklį su mažiausiai 3 mm kontaktų tarpieliu. Automatinis jungiklis parenkamas pagal elektrinius parametrus, pateiktus techninių duomenų lentelėje.
- Šildytuvas būtinai turi būti įzemintas.
- Šildytuvams NV, NI sumontuokite kanalinį temperatūros jutiklį ir pajunkite pagal pateiktą schema.
- Šildytuvams NI sumontuokite išorinį nustatymo įtaisą ir pajunkite pagal pateiktą schema.
- Šildytuvams NIS pajunkite išorinį valdymo signalą 0-10 VDC pagal pateiktą schema.
- Temperatūros jutikliai ir nustatymo įtaisai nejėjina į šildytuvą komplektaciją.**

Electrical connection

- Electrical connection can be made only by qualified electrician according legal international and national electrical installation standards.
- Power supply source must conform with data on heater label.
- Power supply cable must be selected corresponding to heater electrical data.
- Automatic circuit breaker with at least 3 mm contact gap must be installed. Automatic circuit breaker must be selected corresponding to technical data table.
- Heater must be grounded.
- For heaters NV, NI install duct temperature sensor and connect as in wiring diagram.
- For heaters NI install external setpoint device and connect as in wiring diagram.
- For heaters NIS connect external control signal 0-10 VDC as in wiring diagram.
- Temperature sensors and setpoint devices are not included.**

Service

No special service is required for electrical heaters, only to check electrical connection not less then 1 time per year.

Troubleshooting

- | | | |
|--------------------|---|---|
| Šildytuvas nešildo | 1. Suveikęs rankinio atstatymo termostatas. Suradė į pašalinę perkaitimo priežastį, nuspauskite mygtuką „RESET“ ant šildytuvo dangčio. 2. Elektros srovė nepasiekią šildytuvu – patikrinti išorinius elektrinio jungimo komponentus (kontaktorius, jungiklius, reguliatorius) 3. Temperatūros jutiklio gedimas. Išmatuokite jutiklio varžą, ji turi būti $10\text{k}\Omega$ prie 25°C . 4. Išorinio nustatymo įrenginio gedimas. Pamatuokite nustatymo įrenginio potenciometro varžą, turi būti $5\text{k}\Omega$. 5. Elektroninės plokštės gedimas. Pakeiskite elektroninę plokštę. | 2. No power supply to heater – check all external electrical connection components (relays, switches, controllers). 3. Temperature sensor fault. Check sensor resistance, it must be $10\text{k}\Omega$ at 25°C . 4. External setpoint device fault. Check device potentiometer resistance, it must be $5\text{k}\Omega$. 5. PCB fault. Change PCB. |
|--------------------|---|---|


- | | | |
|---|---|--|
| Šildytuvas dirba pilnu galingumu, nesiregulioja | 1. Temperatūros jutiklio gedimas. Išmatuokite jutiklio varžą, ji turi būti $10\text{k}\Omega$ prie 25°C . 2. Išorinio nustatymo įrenginio gedimas. Pamatuokite nustatymo įrenginio potenciometro varžą, turi būti $5\text{k}\Omega$. 3. Simistorių gedimas. Patikrinti simistorių pralaidumą. 4. Elektroninės plokštės gedimas. | 1. Temperature sensor fault. Check sensor resistance, it must be $10\text{k}\Omega$ at 25°C . 2. External setpoint device fault. Check device resistance, it must be $5\text{k}\Omega$. 3. Triacs fault. Check triacs conductance. 4. PCB fault. Change PCB. |
|---|---|--|



Избегайте складирования на длинное время. Не рекомендуется складировать продукты дольше чем 1 (один) год.

Montаж

- Нагреватель можно монтировать в любом положении (см. рис.), кроме положения, когда коробка электрического подключения направлена вниз.
- Если нагреватель смонтирован в положении, когда возможное случайное касание к нагревательным элементам - установка защитной решетки обязательна.
- Скорость потока воздуха через нагреватель должна быть не меньше **1,5 м/с**.
- Запрещается монтировать нагреватели во взрывоопасной или в, агрессивные компоненты содержащей, среде.
- Нагреватели предназначены для подогрева только чистого воздуха.**
- Нагреватели предназначены для монтажа внутри помещений.



Электрическое подключение

- Электрическое подключение может проводится только квалифицированным электриком и соблюдая действующие международные и национальные стандарты электрического подключения.
- Сеть электропитания должна соответствовать требованиям на тех наклейке, на корпусе нагревателя.
- Кабель питания должен быть подобран в соответствии с электрическими параметрами нагревателя.
- Автоматический выключатель с минимальным 3 мм зазором между контактами, должен быть смонтирован. Автоматический выключатель должен быть подобран в соответствии с электрическими параметрами из таблицы технических данных.
- Нагреватель обязательно должен быть заземлён.
- Нагревателям NV, NI смонтируйте температурный датчик и подключите как показано на схеме.
- Нагревателям NI смонтируйте наружное устройство установки и подключите как показано на схеме.
- Нагревателям NIS подключите сигнал управления 0-10 VDC как показано на схеме.
- Температурные датчики и устройство установки в комплектацию нагревателя не входит.**

Обслуживание

Нагреватель не нуждается в специальном обслуживании. Только не реже 1 раз в год требуется проверка надежности электрического подключения.

Проблемы и способы их решения

- | | |
|----------------------|--|
| Нагреватель не греет | 1. Сработал термостат ручного восстановления. Устраните причину перегрева нажав кнопку "RESET" на крышке нагревателя. 2. Электрический ток не достигает нагревателя - проверить наружные компоненты электрического подключения (контакторы, выключатели, регуляторы). 3. Выход из строя температурного датчика. Измерьте сопротивление датчика, должно быть $10\text{k}\Omega$ при 25°C . 4. Выход из строя устройства установки. измерьте сопротивление потенциометра устройства установки, должно быть $5\text{k}\Omega$. 5. Выход из строя электронной платы. Поменяйте электронную плату. |
|----------------------|--|

Elektrischer Anschluss

- Elektrischer Anschluss kann nur durch Fachmann gemäß gesetzlicher internationaler und nationaler elektrischer instalations Standards gemacht werden.
- Energieversorgungsquelle muss sich nach Daten auf dem Heizregisterkettchen richten.
- Energieversorgungskabel muss nach elektrische Daten des Heizregisters ausgewählt werden.
- Der automatische selbsttätige Unterbrecher mit mindestens 3 Mm Kontakt-Aussparung muss installiert werden. Automatischer selbsttätiger Unterbrecher muss aus technischen Datentabelle ausgewählt werden.
- Heizung muss geerdet werden.
- Für Heizregistern NV, NI muss man Kanaltemperaturfühler montieren und nach der Schema anschliessen.
- Für Heizregistern NI muss man Gerät für Ausseneinstellung montieren und nach der Schema anschliessen.
- Für Heizregistern NIS muss man Signal für Außensteuerung 0-10 VDC nach der Schema anschliessen.
- Temperatursensoren und great der Einstellwert sind nicht in der Komplektation eingeschlossen.**



Dienst

Kein spezieller Dienst ist für elektrische Heizungen erforderlich, nur elektrischen Anschluss nicht weniger als 1 mal pro Jahr zu überprüfen.

Probleme und Lösungen

- | | |
|-----------------------------|---|
| Keine Hitze von der Heizung | 1. Per Hand rucksetzender Thermostat gehandelt war. Beseitigen Sie heiläufende Ursache, drücken Sie "RESET" Brandscheibe auf der Heizregisterhülle. 2. Keine Energieversorgung zur Heizung - überprüfen alle Außenkomponenten des elektrischen Anschlusses (Relais, Schalter, Regler) 3. Temperatursensorschuld. Überprüfen Sie Sensorwiderstand, es muss $10\text{k}\Omega$ an 25°C . 4. Außengerät der Einstellwert Schuld. Überprüfen Sie Gerät potentiometer Widerstand, es muss $5\text{k}\Omega$. 5. PCB-Schuld. Änderung PCB. |
|-----------------------------|---|

- | | |
|---|--|
| Heizung gibt volle Produktion, nicht durch der Gerät der Einstellwert | 1. Temperatursensorschuld. Überprüfen Sie Sensorwiderstand, es muss $10\text{k}\Omega$ an 25°C . 2. Außengerät der Einstellwert Schuld. Überprüfen Sie Gerät potentiometer Widerstand, es muss $5\text{k}\Omega$. 3. Triacs-Schuld. Überprüfen Sie triacs Leitfähigkeit . |
|---|--|

Pakeiskite elektroninę plokštę.

Dažnas automatinio jungiklio išsijungimas

- Patirkinkite ar automatinis jungiklis parinktas pagal šildytuvo elektrinius parametrus.
- Patikrinkite jungimo kabelių, laidų izoliaciją, patirkrinkite šildytuvą įžeminimą.
- Išsitinkite ar maitinimo šaltinio duomenys atitinka lipduke nurodytus.
- Per mažas oro srauto greitis per šildytuvą. Patirkrinkite sistemos filtrus, ventiliatorius, ortakius.

Dažnas termoapsaugų suveikimas

Automatic circuit breaker switching off
- Protection thermostat cut off

- Check circuit breakers data, it must correspond to heaters electrical data.
- Check isolation of connection cables, wires, check is heater grounded.
- Check power supply source data, it must correspond to heaters electrical data.
- Low air flow speed through heater. Check filters, fans, ducts of system.

Поменяйте электронную плату.

Automatischer selbsttätiger Unterbrecher ausschaltet

- Частое срабатывание автоматического выключателя
- Проверить соответствие параметров автоматического выключателя параметрам нагревателя.
 - Проверить изоляцию кабелей и проводов, заземление нагревателя.
 - Убедитесь, что параметры сети электропитания соответствуют требованиям на тех наклейке, на корпусе нагревателя.
- Частое срабатывание терmostatov perergava
- Низкая скорость воздушного потока через нагреватель. Проверьте фильтры, вентиляторы, воздуховоды системы.

5. PCB-Schuld. Änderung PCB.

- Überprüfen Sie Daten der selbsttätigen Unterbrecher, es muss zu Heizungen elektrische Daten entsprechen.
- Isolierung von Verbindungsleitungen überprüfen, Scheck ist geerdete Heizung.
- Energieversorgungsursprungsdaten überprüfen, es muss zu Heizungen elektrische Daten entsprechen.
- Zu kleiner Luftstrom durch Heizregister. Filter, Ventilator und Luftrohren prüfen.


Garantija

- Gamintojas suteikia 2 m. garantiją nuo gamintojo sąskaitos išrašymo datos. Garantija galioja, jei yra išpildyti visi transportavimo, saugojimo, montavimo ir elektrinio pajungimo reikalavimai.
- Atsiradus gedimui garantijos galiojimo metu, pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 5d. informuoti gamintoją ir kuo greičiau savo lešomis pristatyti gaminį. Nesilaikant nustatytos tvarkos, garantija negaliuoja.
- Gamintojas neatsako už gaminių pažeidimus, padarytus transportavimo ar montavimo metu.

Elektrinio jungimo schemas žymėjimas

- A - Šildymo elementas
B - Apsauga nuo perkaito su automatiniu atstatymu
C - Apsauga nuo perkaito su rankiniu atstatymu
J - Jungiklis
K - Kontaktorius
S - Automatinis jungiklis
T - Termostatas
V1, V2 – Simistorius
EKR-KN – Elektroninė plokštė
TR 5 – Išorinis temperatūros nustatymo irenginys
TJ-K10K – Kanalinis temperatūros jutiklis

CVA MPI~ 230V jungimo schema CVA MPI~ 230V electrical connection CVA MPI~ 230B электрическое подключение CVA MPI~ 230V elektrischer Anschluss

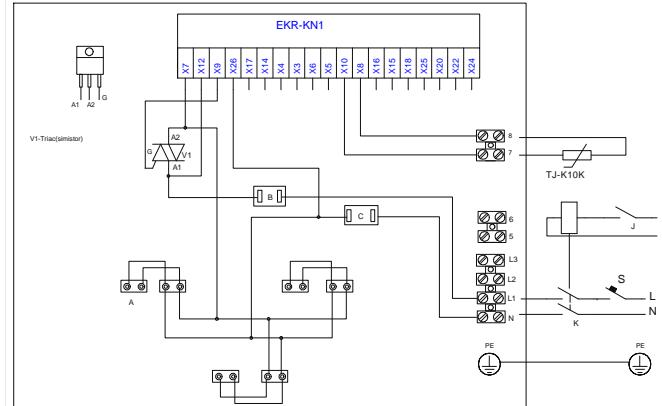

Warranty

- Manufacture declare 2 years warranty term from the date of manufacturers invoice. Warranty is applied in case if all requirements of transporting, storing, installation and electrical connection are fulfilled.
- In case of damaged or faulty product during warranty term customer must inform producer in 5 days and deliver product to manufacturer as soon as possible at customers costs. In other case warranty is not valid.
- Manufacture is not responsible for damages which occur during transportation or installation.

Electrical wiring diagram marking

- A – Heating element
B – Automatic reset overheating thermostat
C – Manual reset overheating thermostat
J – Switch
K – Relay
S – Automatic circuit breaker
T – Thermostat
V1, V2 – Triac
EKR-KN – PCB
TR 5 – External temperature setpoint
TJ-K10K – Duct temperature sensor

Гарантия

- Нагревателям предоставляется гарантия 2 года, считая от даты выставления инвойса производителем. Гарантия действительна если все требования транспортировки, складирования, электрического подключения и монтажа были соблюдены.
- В случае поломки или неисправности продукта во время периода гарантии, покупатель должен сообщить производителю не позже чем через 5 дней и как можно скорей прислать продукт своими средствами.
- Производитель не отвечает за повреждения, которые произошли во время транспортировки.

Маркировка электрического подключения

- A – Нагревательный элемент
B – Термостат перегрева автоматического восстановления
C – Термостат перегрева ручного восстановления
J – Выключатель
K – Контактор
S – Автоматический выключатель
T – Термостат
V1, V2 – симистор
EKR-KN – Электронная плата
TR 5 – Наружное устройство установки температуры
TJ-K10K – Канальный температурный датчик


Garantie

- Fertigung erklärt die Garantienbestimmung von 2 Jahren seit der Rechnung. Garantie wird im Falle dass angewandt, wenn alle Forderungen des Transportierens, der Speicherung, der Installierung und des elektrischen Anschlusses erfüllt werden.
- Im Falle des beschädigten oder defekten Produktes während der Garantienbestimmung muss Kunde den Hersteller in 5 Tagen informieren und Produkt liefern, um so bald wie möglich an den Kosten des Kunden zu verfertigen. In anderem Fall ist Garantie nicht gültig.
- Fertigung ist für Schäden nicht verantwortlich, die während des Transports oder der Installation vorkommen.


Die elektrische Bauschaltplan-Markierung

- A - Heizelement
B - automatische Rücksetzung, die Thermostat überhitzt
C - Per Hand rückgesetzt, Thermostat überhitzend
J - Schalter
K - Relais
S - automatischer selbsttätiger Unterbrecher
T - Thermostat
V1, V2 – Triac
EKR-KN – PCB
TR 5 – Außentemperatur setpoint
TJ-K10K – Temperatursensor


CVA MPI~ 400V jungimo schema CVA MPI~ 400V electrical connection CVA MPI~ 400B электрическое подключение CVA MPI~ 400V elektrischer Anschluss

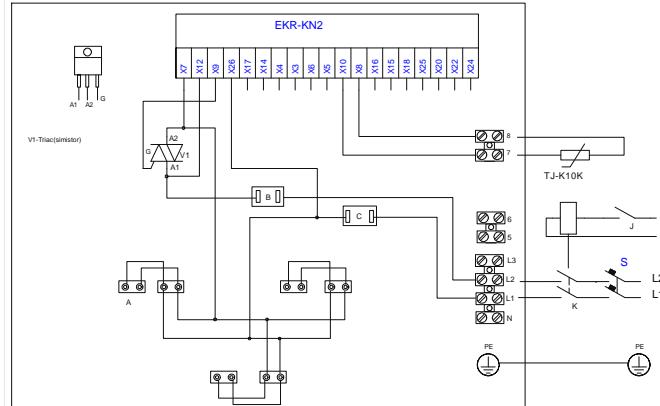


CVA MPI~ 400V jungimo schema CVA MPI~ 400V electrical connection CVA MPI~ 400B электрическое подключение CVA MPI~ 400V elektrischer Anschluss

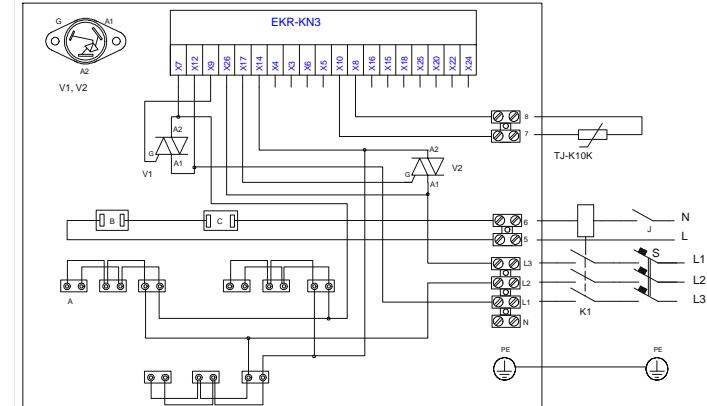


CVA MPE~ 230V jungimo schema
CVA MPE~ 230V electrical connection
CVA MPE~ 230V электрическое подключение
CVA MPE~ 230V elektrischer Anschluss

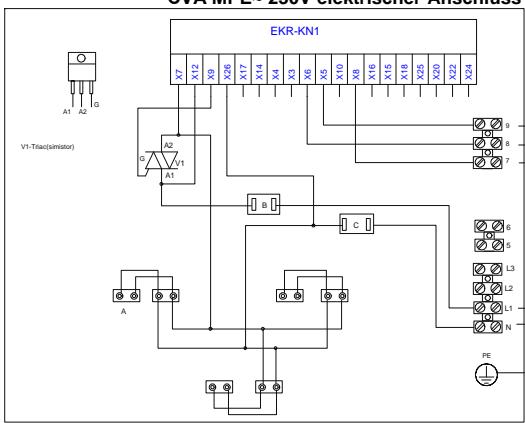


CVA MPX~ 230V jungimo schema
CVA MPX~ 230V electrical connection
CVA MPX~ 230V электрическое подключение
CVA MPX~ 230V elektrischer Anschluss

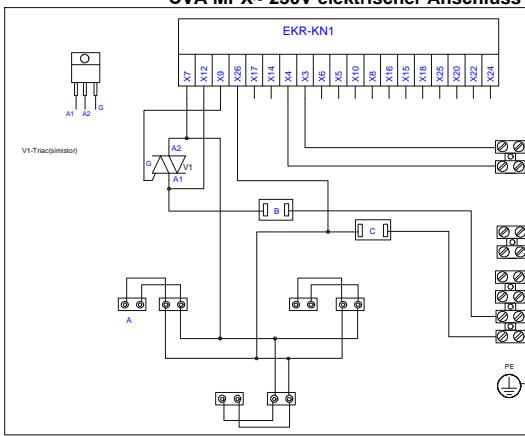


CVA MPE~ 400V jungimo schema
CVA MPE~ 400V electrical connection
CVA MPE~ 400B электрическое подключение
CVA MPE~ 400V elektrischer Anschluss

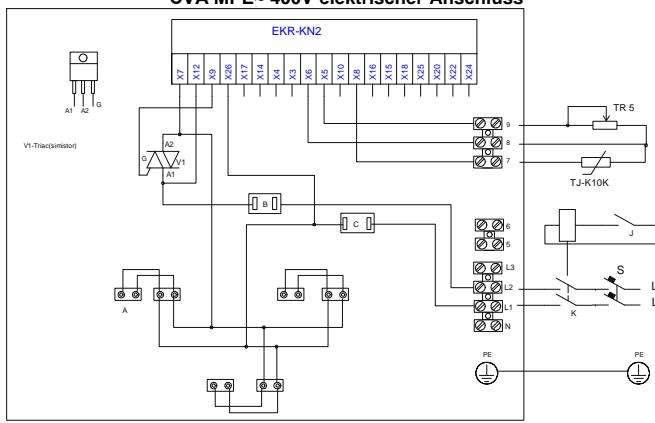


CVA MPX~ 400V jungimo schema
CVA MPX~ 400V electrical connection
CVA MPX~ 400B электрическое подключение
CVA MPX ~ 400V elektrischer Anschluss

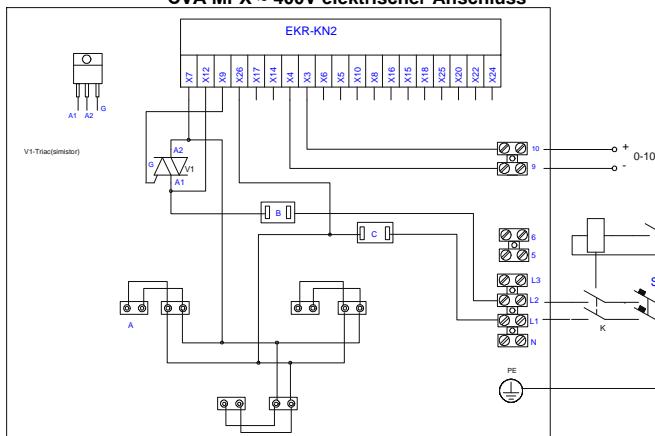

CVA MPE~ 400V jungimo schema
CVA MPE~ 400V electrical connection
CVA MPE~ 400B электрическое подключение
CVA MPE~ 400V elektrischer Anschluss

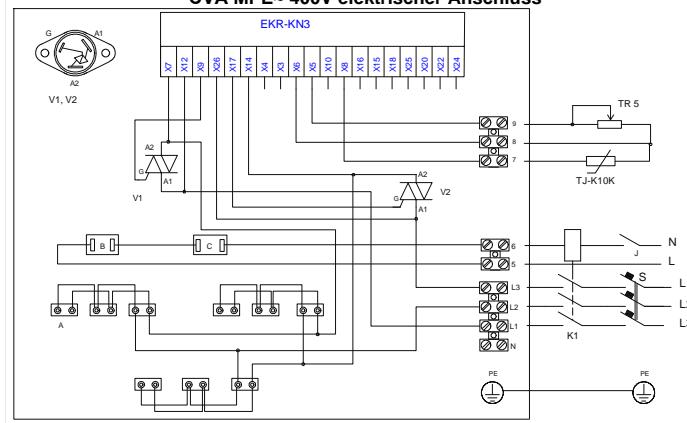

CVA MPX~ 400V jungimo schema
CVA MPX~ 400V electrical connection
CVA MPX~ 400B электрическое подключение
CVA MPX~ 400V elektrischer Anschluss

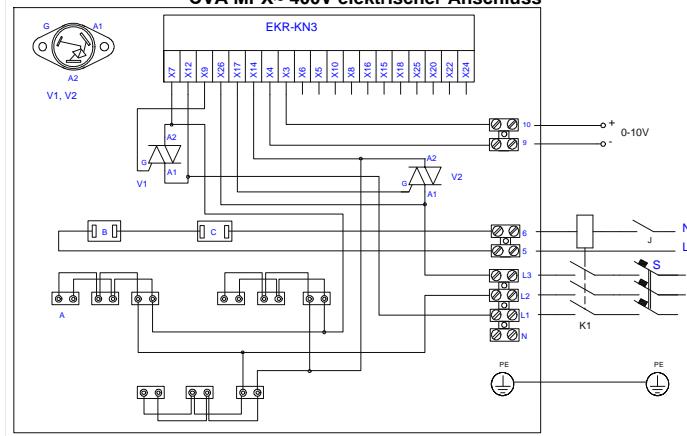

- * - matmuo 12/15 kW šildytuvams
- *- dimension for 12/15 kW heaters
- *- размер 12/15 квт нагревателей
- *-Dimension für 12/15-Kilowatt-Heizungen

