

UTR-H0906L / UTR-H1806L

UTR-H0908L / UTR-H1808L

## Accessoires VRF - Collectors 2 pijps VRF type UTR-H

### Merk

- Fujitsu

### Product

- Uitrusting installatie, collectors

### Toepassing

- Verdeling van de koelmiddelstroom naar de binnenunits
- UTR-H = JII-S/JII/JIII/VII/VIII

### Eigenschappen

- Bestaat uit een collector voor vloeistof als een collector voor gas.
- Er zijn minimaal 3 binneneenheden vereist die op één collector gesoldeerd dienen te worden.
- Geleverd met isolatie en gebruik van de isolatie is vereist na hardsolderen van de buizen.
- Het aftakkingsstuk mag niet verticaal gemonteerd worden.
- Installeer het aftakkingsstuk zo dat de aftakking horizontaal staat.
- Maximale installatiehoek van +10° of -10° bij horizontale installatie aan de korte zijde.
- Maximum 1° als installatiehoek bij horizontale installatie aan de lange zijde aan de andere kant van het soldeerpunt.
- Aansluiting met verschillende T-buizen is verboden aangezien dit een ongelijkmatige stroom van koelgas veroorzaakt
- Lassen met droge stikstof is vereist, indien deze niet wordt gebruikt, zal dit schade toebrengen aan de compressor en het inlaatrooster en het elektronische expansieventiel verstoppen.
- Een verdeling na een collector is niet toegestaan.
- Neem indien nodig contact op met uw installateur voor meer informatie.
- De selectie van het juiste aftakkingsstuk hangt af van de modelcode van het aangesloten geheel.
- Selecteer nooit een collector wanneer de modelcode van het geheel hoger is dan 181.


**5. Place the Header horizontally so that the refrigerant separates evenly. T**

Gas pipe

Horizontal



**OK**

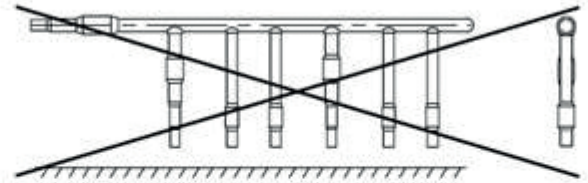


**PROHIBITED**

Liquid pipe

Horizontal



**OK**

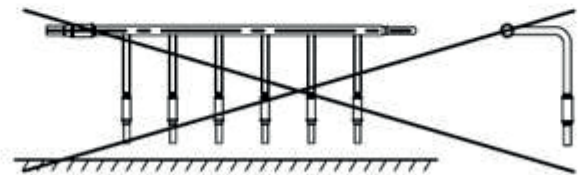

**PROHIBITED**