


Welke componenten zijn vereist?

f_{reduc} heat	f_{reduc} cool	f_{reduc} overheat	Verplichte componenten
Niet EPB-plichtig			■

■ **Optionele componenten** voor extra comfort van de bewoner of installateur

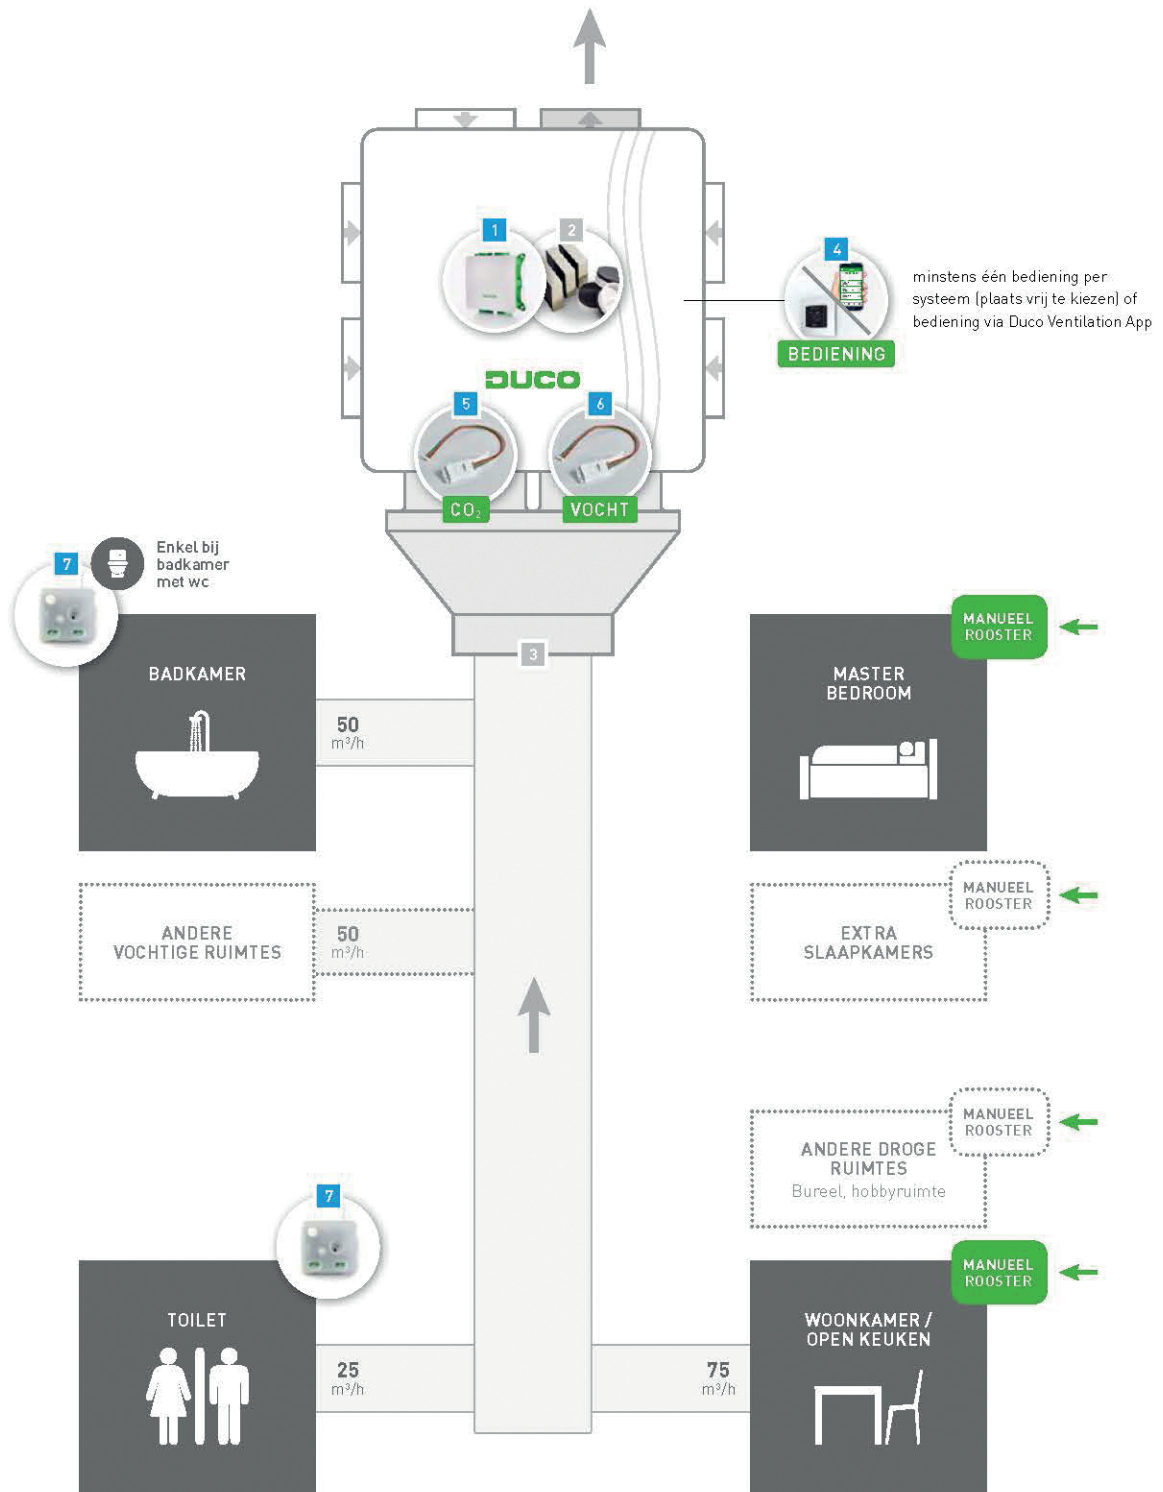


Opgelet: enkel van toepassing indien geen EPB-plicht

Welke componenten zijn vereist?

$f_{\text{reduc heat}}$	$f_{\text{reduc cool}}$	$f_{\text{reduc overheat}}$	Verplichte componenten
0,87	1,00	1,00	■
0,81	1,00	1,00	■ + ■

■ **Optionele componenten** voor extra comfort van de bewoner of installateur

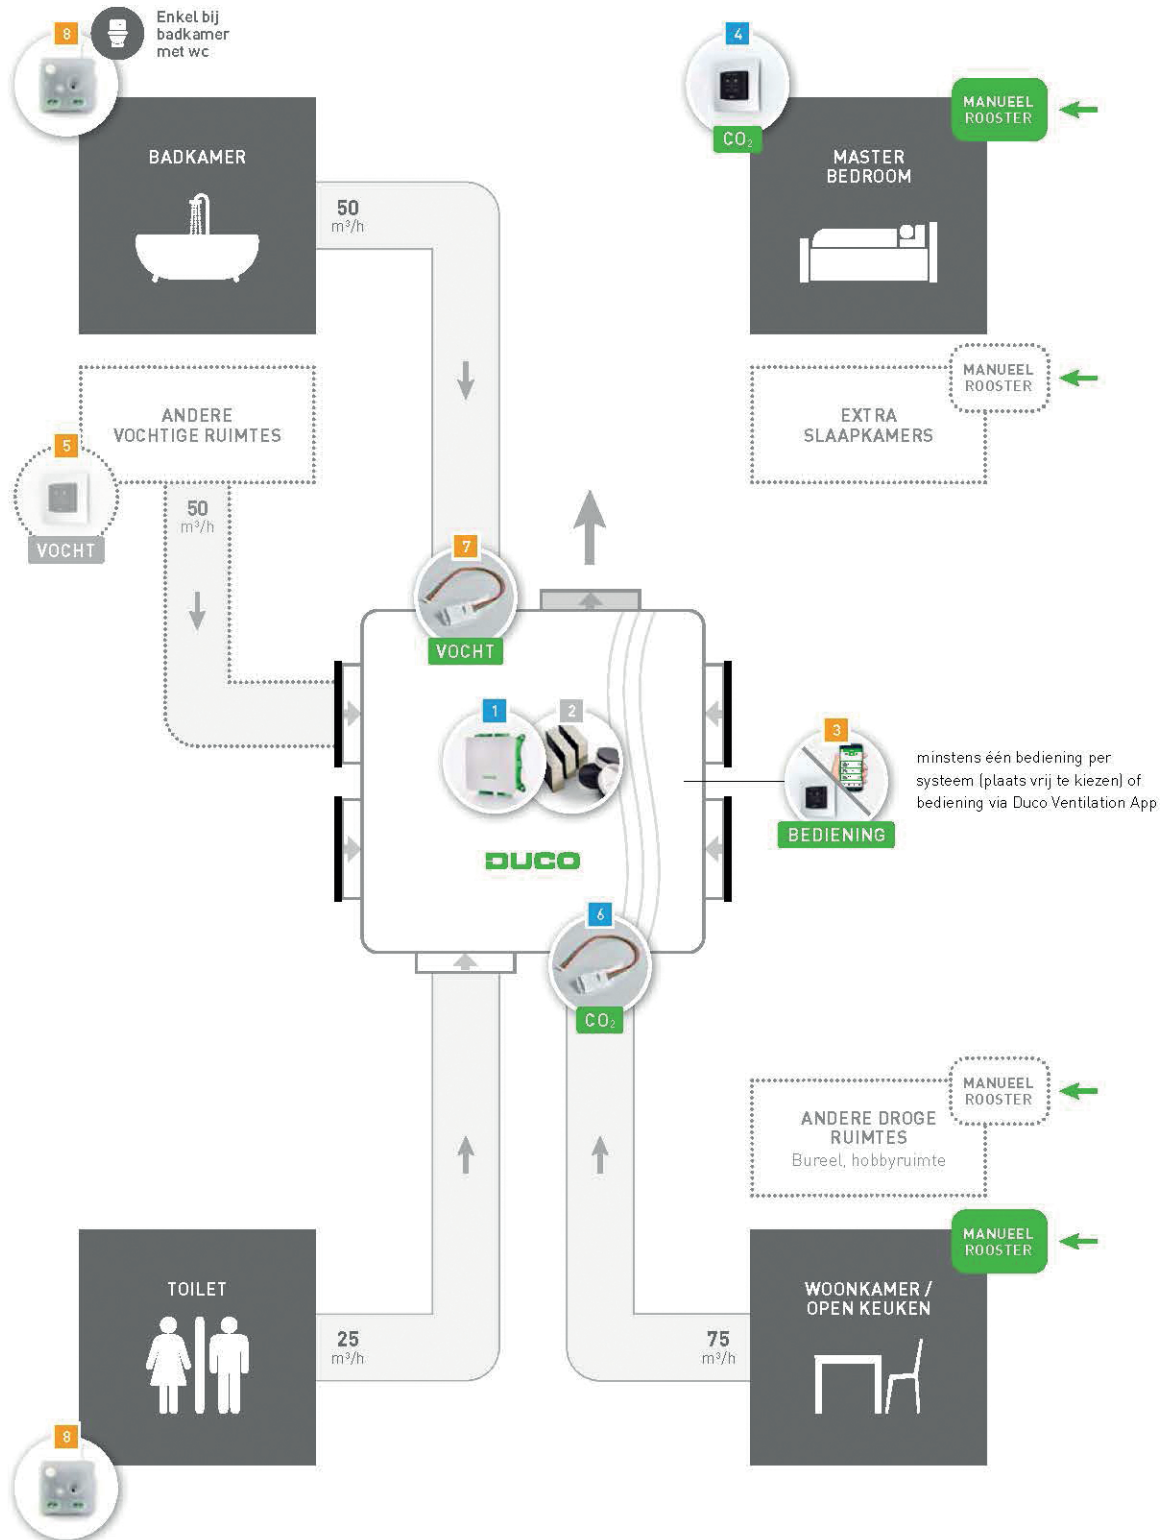

minstens één bediening per systeem (plaats vrij te kiezen) of bediening via Duco Ventilation App

→ Afvoer vervuilde lucht → Toevoer verse lucht
 De vermelde afvoergebieden zijn minimumdebieten.